



COMMUNE DE CLAVEYSON

95 Route du Pilon
26 240 CLAVEYSON

PLAN LOCAL D'URBANISME A-8a – PLAN DES RESEAUX D'EAU POTABLE



Elaboration du PLU prescrite par délibération du Conseil Municipal en date du 30 Avril 2015

Arrêt du projet de PLU par délibération du Conseil Municipal en date du 8 Mars 2018

Approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal en date du 24 Janvier 2019

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 24 Janvier 2019



Ingénieurs conseils en aménagement durable du territoire

42 Boulevard Antonio VIVALDI
42 000 SAINT-ETIENNE


Tél. 04 77 92 71 47 / contact@eco-strategie.fr
www.eco-strategie.fr

1 ER ETAGE	17 8ME ETAGE	DEFENSE INCENDIE	PROJET AEP
2 2ME ETAGE	18 9ME ETAGE	ADJUC BRUTE GRV	SOLE AEP
3 3ME ETAGE	19 10ME ETAGE	REFOULEMENT	ELECTRIQUE AEP
4 4ME ETAGE	20 11ME ETAGE	REF-DISTRIBUTION	IRRIGATION
5 5ME ETAGE	21 12ME ETAGE	RES-SUPPRESSE	IRRIGATION-REF
6 6ME ETAGE	22 13ME ETAGE	SUPPRESSE REDUIT	RESEAU HEURSE
7 7ME ETAGE	23 14ME ETAGE	INDUSTRIEL GRV	RESEAU REF
8 8ME ETAGE	24 15ME ETAGE	INDUSTRIEL REF	RESEAU HD
9 9ME ETAGE	25 16ME ETAGE	INDUSTRIEL SUR	RESEAU PRIVE
10 10ME ETAGE	26 17ME ETAGE		
11 11ME ETAGE	27 18ME ETAGE		
12 12ME ETAGE	28 19ME ETAGE		
13 13ME ETAGE	29 20ME ETAGE		
14 14ME ETAGE	30 21ME ETAGE		
15 15ME ETAGE	31 22ME ETAGE		
16 16ME ETAGE	32 23ME ETAGE		

PLAQUE PLENE	STATION DE TRAITEMENT
JOINT TROJANT	INSTALLATION DE POMPAGE
COMPTEUR GENERAL	RESERVOIR SEMI-ENTRE
STABILISATEUR	RESERVOIR DOUBLE
ANTI REBIL	RESERVOIR SUR TOUR
CONE DE REDUCTION	PRISE D'EAU SUPERFICIELLE
REDUCTEUR DE PRESSION	REGARD
VENTOUSE	ACCELERATEUR
PRISE POTENTIELLE	SOURCE DE CAPTAGE
PURGE VIDEAGE	FORAGE
CLAPET ANTI-RETOUR	FUTS
POT SOCLE	BACHE
FOURNEAU DE PROTECTION	REGARD DE CAPTAGE
SOPHARE DE DECHARGE	DESSABLEUR
STABILISATEUR TROCOULEMENT	DISSE CHAMBRE DE RELANCH
DEBIMETRE	REPARTITEUR
APPAREIL CALORIMETRIQUE	
SOURCE ANTI-REBIL	
PROTECTION CATHODIQUE	
MESURE ACOUSTIQUE	
CHAMBRE D'EGOUT	


PUSARD D'INCENDIE	BORNE FONTAINE
HYDRANT	FONTAINE ROBINET DE POMPAGE
POTEAU D'INCENDIE DE 80	BOUCHE DE LAVAGE
POTEAU D'INCENDIE DE 100	RESERVOIR DE CHARGE
POTEAU D'INCENDIE DE 150	POTEAU AGRICOLE
BOUCHE D'INCENDIE DE 80	WC
BOUCHE D'INCENDIE DE 100	PUSARD D'ASPIRATION
RESERVE INCENDIE	LAVOR
BACHE INCENDIE	ABREUVOIR
BOUCHE INCENDIE	BOUCHE DE LAVAGE VENTOUSE
POTEAU INCENDIE PRIVE	BOUCHE D'ARRIAGE

VANNE MÉRISITE	NORMAL
VANNE MOTORISÉE	INDUSTRIEL
VANNE PAPILLON	NOTABLE
VANNE	HORTAL CLINIQUE
VANNE HYDRAULIQUE	BRANCHEMENT COLLECTIF Ø=40
VANNE DE TOUR	DIALYSE
VANNE RONCE	V.I.P GRANDE SURFACE
VANNE FERMÉE	
VANNE ÉCLATÉ	

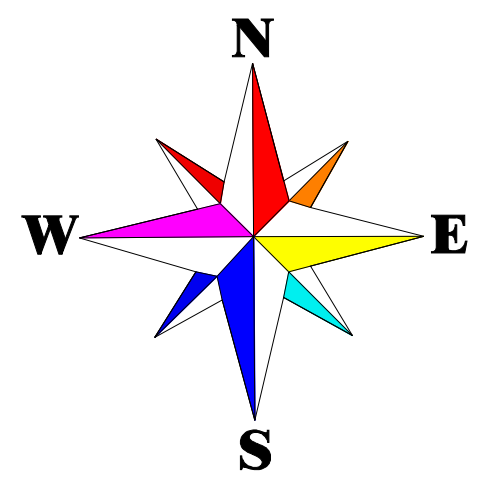

Les renseignements figurants sur ce plan sont indicatifs et n'engagent pas notre responsabilité.
La position réelle des ouvrages et des conduites devra être vérifiée par sondage.

DEPARTEMENT DE LA DROME
S.I.E VALLOIRE GALAURE
COMMUNE DE CLAVEYSON
RESEAU D'EAU POTABLE

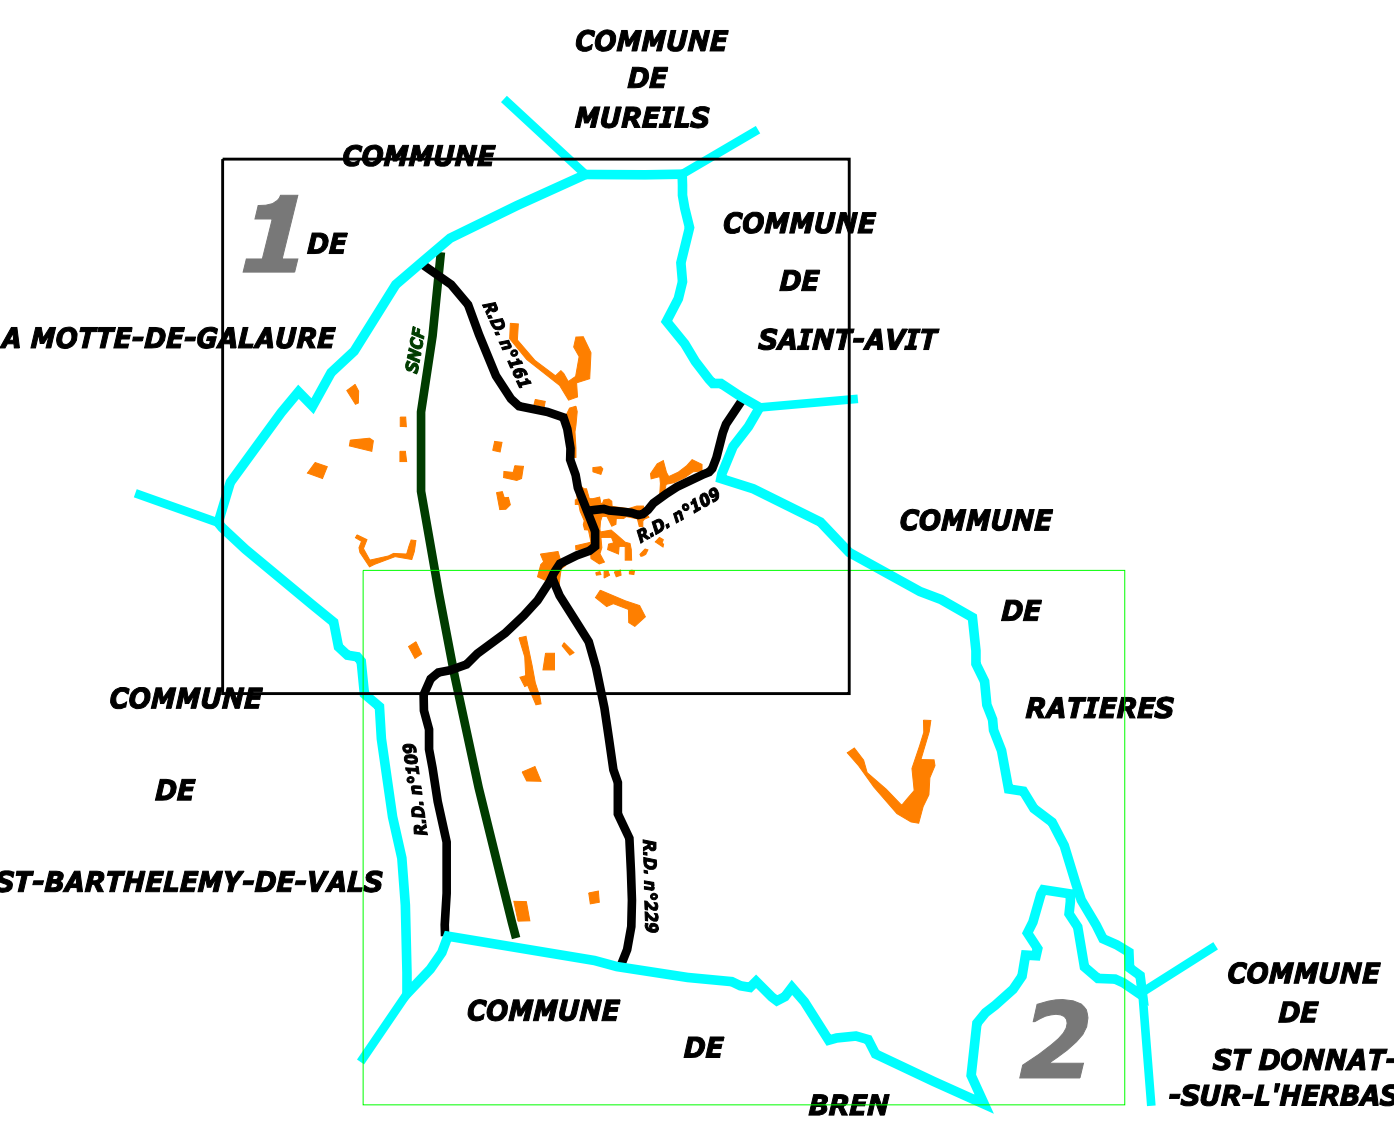

EDITE LE : 12/02/2018 Echelle : 1/4000e
DESSINE LE : 06/12/2010 PAR BD Dossier : 26094
MIS A JOUR LE : PAR :

26094.RE04.1

